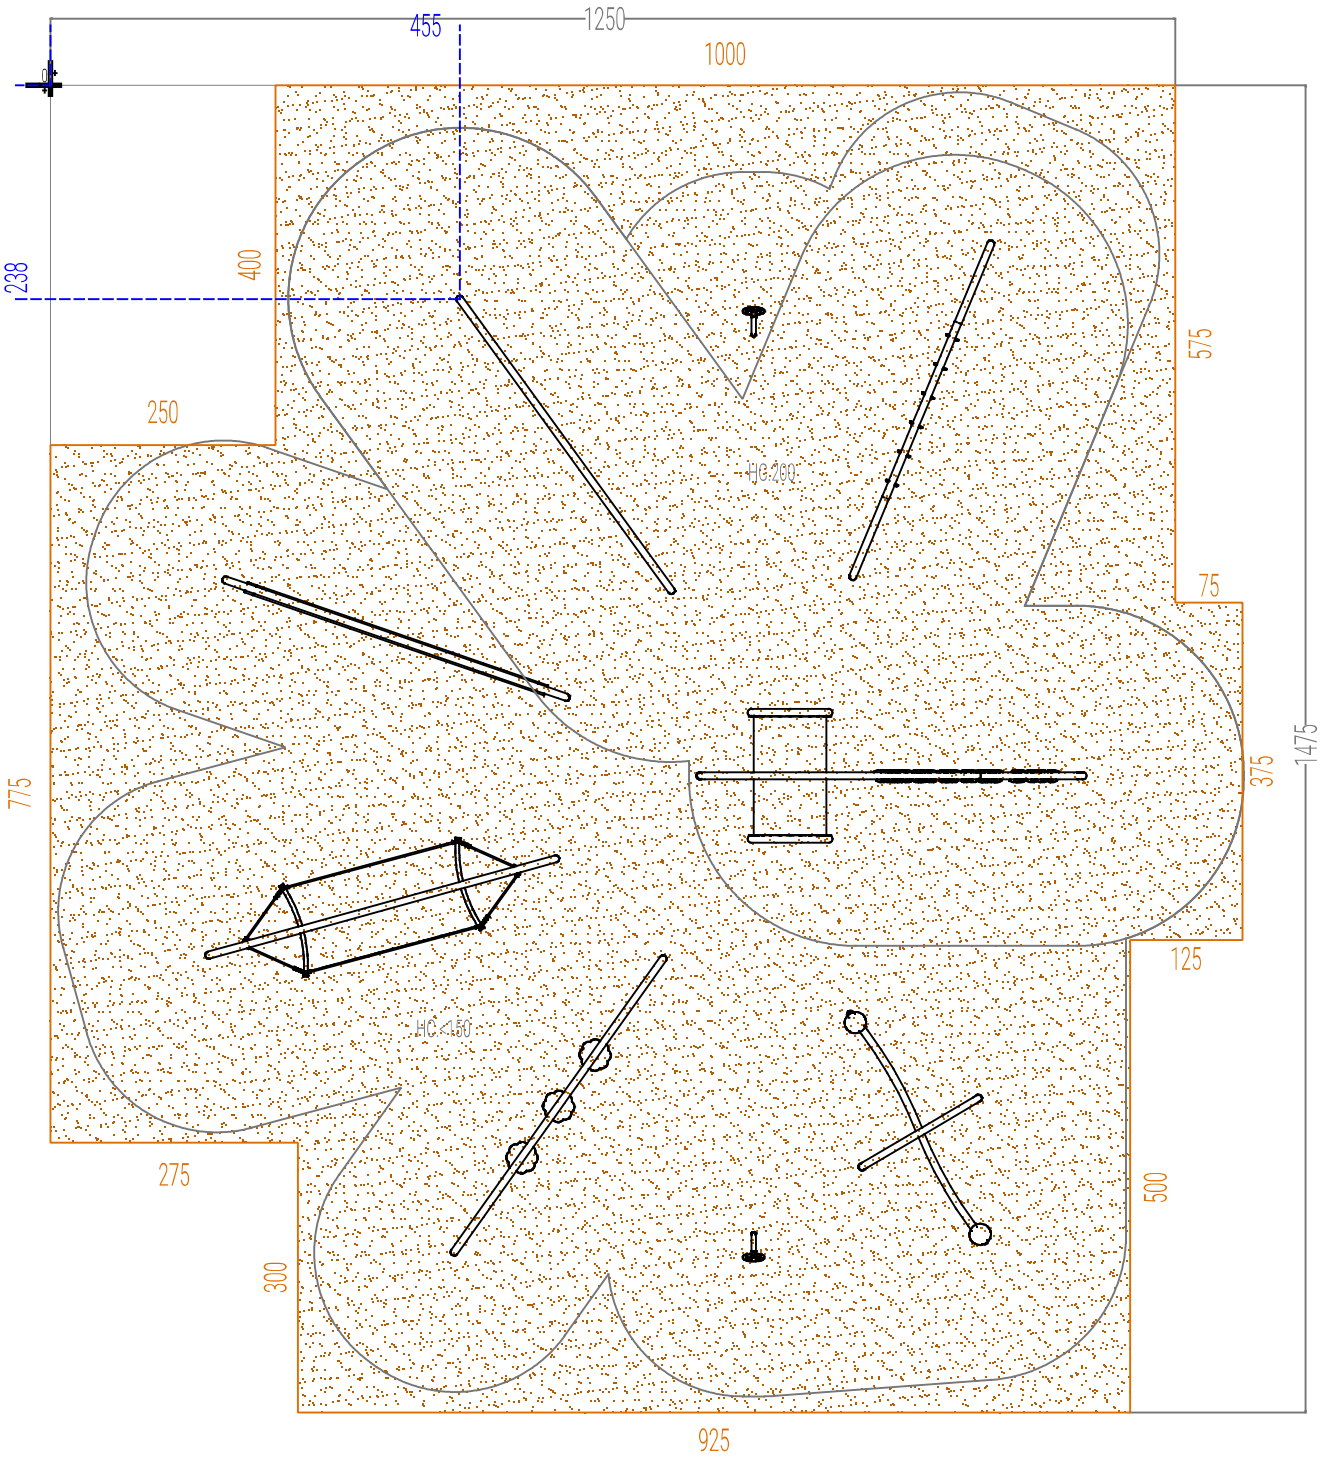


In caso di cordolo in Robinia non uniforme mantenerlo esternamente all'area di impatto/In case of non-uniform Robinia curb keep it outside the impact area.

!! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!! IN THE CASE OF CAST RUBBER ANTI-TRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

modifiche / amendments :				scala / scale :	-	misure espresse in / dimensions are established in :		cm.	denom. / name :	
nr°	data/date	pos	descrizione/description	autore		sintesi prodotti e materiali			Pianta Antitrauma Sfuso / Loose Safety Matting Plant	
01						● sezione diametro legno non trattato: 0.5 (cm) s			nr. dis. / draft nr. :	
02						● lunghezza legno non trattato: 15 (dm) s			-	
03						● spessore legno non trattato: 0.5 (cm) s			codice / code :	
04						● sezione diametro legno trattato: 0.5 (cm) s			xfy70 octopus	
						● lunghezza legno trattato: 15 (dm) s			luogo / place :	
						● spessore legno trattato: 0.5 (cm) s			Mezzolombardo (TN)	
						● sezione diametro legno: 0.5 (cm) s			data / date :	
						● lunghezza legno: 15 (dm) s			31/01/2025	
						● spessore legno: 0.5 (cm) s			esecuzione/verifica/ approvazione :	
						● sezione diametro legno: 0.5 (cm) s			created/checked/approved by :	